



TERRITOIRE NORD

EAU, ARGILE ET MODER



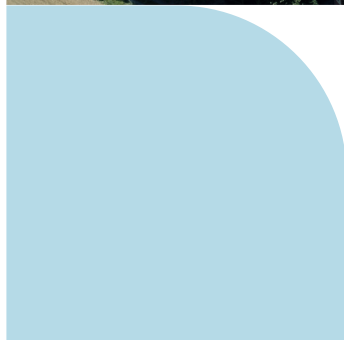

VOTRE COMMISSION LOCALE

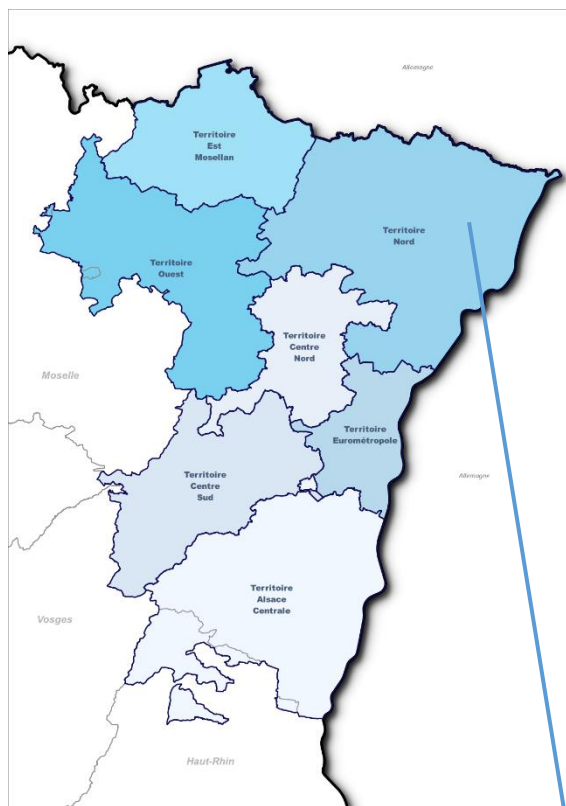

CARTE D'IDENTITE DE VOTRE COMMISSION LOCALE

Nom : PERIMETRE EAU, ARGILE ET MODER**Domaine :** Eau PotableIntégration du périmètre : **01/01/2024**Membre du SDEA depuis **08/04/1999****Nombre de communes :** 7**Nombre de délégués :** 9**Vos usagers**


- **6 851** abonnés
- **17 585** habitants desservis

Vos volumes

- **745 795** m³ consommés
- **42** m³ consommés/habitant
- **109** m³ consommés/abonné

Les Gros Consommateurs :

CC PAYS RHENAN

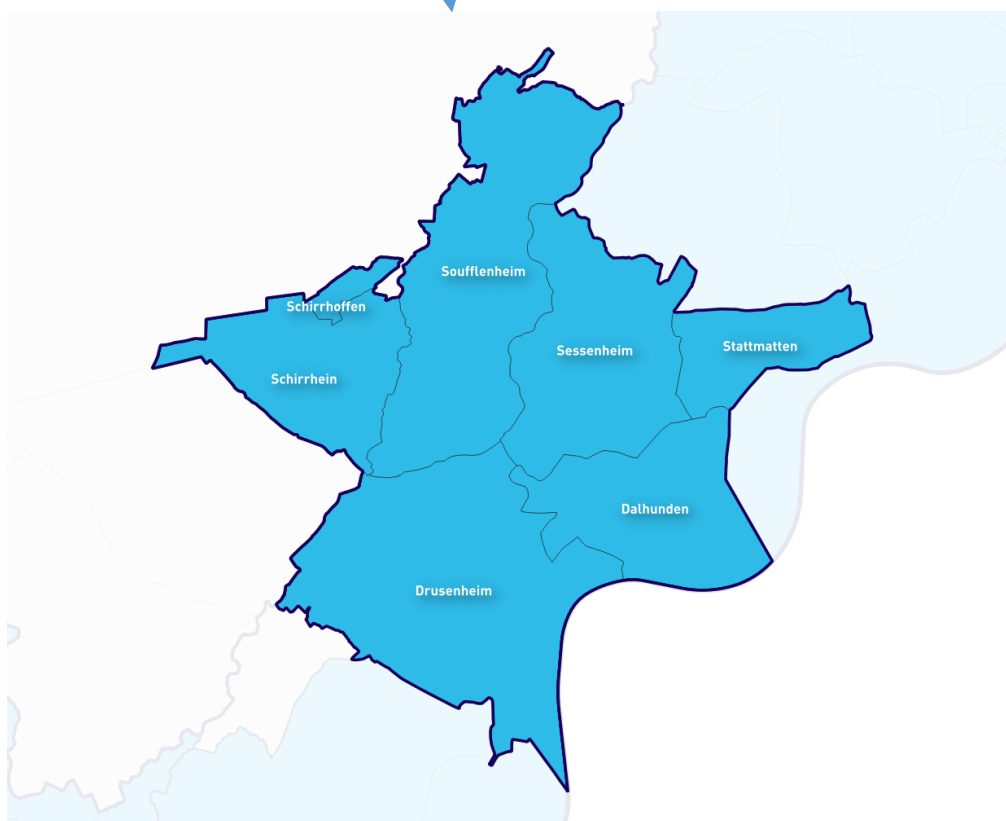Territoire : **TERRITOIRE NORD****Centre et Antenne de rattachement :** **Haguenau**

**LE PRESIDENT DE LA COMMISSION LOCALE**

Michel DEGOURSY

La période 2021-2024 n'a pas été un long fleuve tranquille, et des dimensions nouvelles aux impacts significatifs ont nécessité des ajustements permanents de notre action et conduit à une mobilisation d'autant plus soutenue des élus et équipes du SDEA, sans oublier bien sûr la contribution déterminante de nos partenaires. 6 facteurs principaux nous ont impactés, à savoir :

- 1) **L'accélération du changement climatique et ses effets**, conduisant à faire face à une multiplication considérable des situations de gestion de crises, en matière d'inondation, d'incendie ou de ruptures de canalisations en période estivale.
- 2) **L'accélération de la perte de biodiversité**, qui nous oblige à repenser en profondeur, tant l'exercice de nos compétences que nos pratiques métiers, et notamment aller plus loin autour des solutions fondées sur la nature.
- 3) **Le renforcement et l'extension du champ des contraintes réglementaires**, tant sur la distribution de l'eau que sur la question de la conformité des systèmes d'assainissement unitaires, ou encore sur l'ambition de l'auto-suffisance énergétique.
- 4) **L'accélération de la transformation numérique et technologique** pour adapter notre outil de gestion intégrée, sans oublier le déploiement progressif de l'intelligence artificielle sur des outils prédictifs et de gestion de la donnée.
- 5) **Les profondes mutations sociétales en cours**, accompagnées dans le monde du travail de problèmes inédits de recrutement et de turn-over.
- 6) **L'effet ciseau budgétaire accru entre la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières, la forte inflation d'une part, et la baisse tendancielle des volumes consommés et des subventions d'autre part.**

Nos réponses aux défis et enjeux territoriaux dans nos 4 domaines de compétences Eau, Assainissement, Grand Cycle de l'Eau, Gestion des Eaux Pluviales sont nombreuses et ont fait l'objet d'une restitution synthétique par le Président lors de l'Assemblée Générale du SDEA le 17 décembre dernier.

Le rapport annuel du périmètre est par ailleurs l'illustration locale de l'engagement des élus au sein de la commission locale, pour répondre à ces défis et pour assurer une gestion publique locale d'excellence durable du cycle de l'eau au service des territoires, de l'intérêt général et des générations futures.



VOTRE PATRIMOINE

CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES

Capacité de production

- Capacité journalière maxi : **8 400** m³/jour
- Volume prélevé journalier moyen : **2 833** m³/jour
- Taux de mobilisation jour moyen : **33,7** %
- Volume prélevé journalier de pointe : **3 083** m³/jour
- Taux de mobilisation jour de pointe : **36,7** %
- **5** puits
- **0** source
- **2** réservoirs (capacité totale de stockage : 1250 m³)
- **4** stations de traitement
- **4** unités de désinfection
- **138,808** km de conduites

Capacité de stockage

- Volume utile des réservoirs : **1 030** m³
- Autonomie réservoir en moyenne : **0,6** jour(s)
- Nombre d'heures d'autonomie réservoir en pointe : **12** h

Indicateurs de performance	2024
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (*)	100
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (*)	95,8 %

LA QUALITÉ DE VOTRE EAU

CHIFFRES CLÉS

Dureté de l'eau (°F) : Entre 12,6 et 40,1

Nitrates (mg/l) : Entre 0,5 et 3,6

Pour plus d'informations sur la qualité de l'eau, vous pouvez consulter la Synthèse annuelle de l'Agence Régionale de la Santé sur <http://www.sdea.fr/index.php/Usagers/L-eau-dans-la-commune.html>

CONTROLE REGLEMENTAIRE (ARS)

	2024
Taux de conformité microbiologique	100 %
Nombre de prélèvements analyses microbiologiques total	51
Nombre de prélèvements analyses microbiologiques non conformes	0
Taux de conformité physico-chimique	86,5 %
Nombre de prélèvements analyses physico-chimiques total	52
Nombre de prélèvements analyses physico-chimiques non conformes	7

Secteur de Dalhunden : Eau de très bonne qualité microbiologique, moyennement dure et très faiblement nitrée. Aucun des pesticides recherchés n'a été détecté.

Secteur de Soufflenheim Nord : Eau de très bonne qualité microbiologique, douce, très faiblement nitrée. Présence à l'état de traces d'un pesticide (2,6-Dichlorobenzamide) avec toutefois des concentrations inférieures à la limite de qualité.

Secteur de Soufflenheim Sud : Eau de très bonne qualité microbiologique, très dure, très faiblement nitrée. Concernant les pesticides, des dépassements des limites réglementaires sont observées pour un métabolite de pesticide (Chloridazone-desphényl) sur le forage de Drusenheim. Ces traces sont mesurées à des teneurs inférieures au seuil sanitaire et ne présentent pas de risques pour la santé des consommateurs. L'Agence Régionale de Santé a donc accordé une dérogation permettant la distribution de cette eau. Elle peut être consommée sans restriction par l'ensemble de la population. Des solutions techniques ont été mise en place afin de distribuer en permanence une eau respectant les limites réglementaires. Sur ce secteur, d'autres métabolites de pesticides sont également présents à l'état de traces (CGA 354742, CGA 369873, Alachlore ESA, Métolachlore ESA et NOA, Chloridazone-méthyl-desphényl, Diméthénamide ESA et OXA), à des concentrations inférieures aux limites de qualité.


VOS DONNÉES FINANCIÈRES

PRIX DE VOTRE EAU

Retrouvez ci-dessous les éléments constitutifs du prix de l'eau sur votre périmètre.


Prix de l'eau par m³ pour 120 m³ norme INSEE

- Part fixe : **63,88 €** HT/an
- Part variable : **1,26 €** HT le m³
- Redevance eau potable du périmètre : **1,792 €** HT par m³ pour 120 m³
- Prix du service eau potable, redevances Agence de l'Eau et TVA comprises : **2,31 €** TTC par m³ pour 120 m³

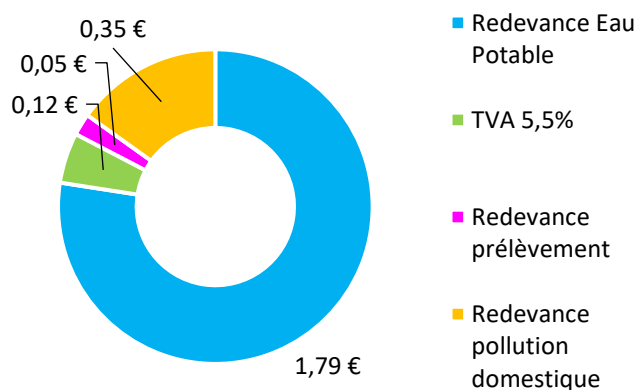
Prix de l'eau par m³ pour 120 m³

12 047 factures émises dans l'année


Affectation pour 100 € de recette

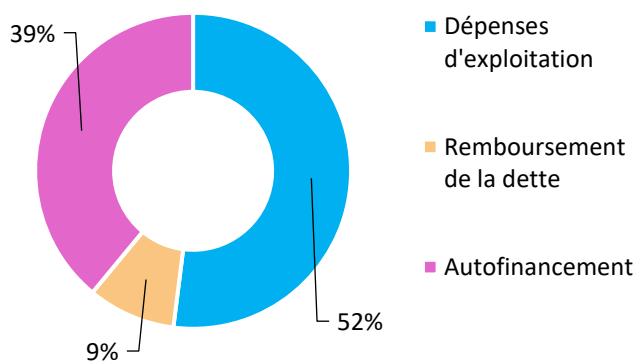

Evolution des tarifs de l'eau

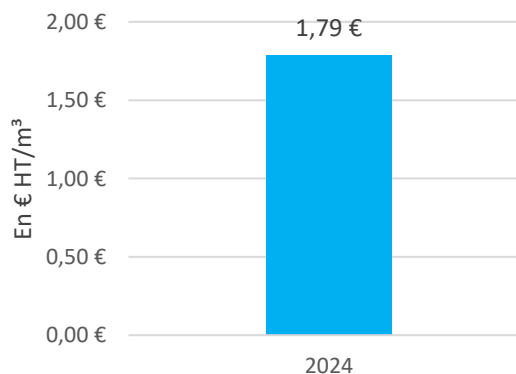

Montant des investissements

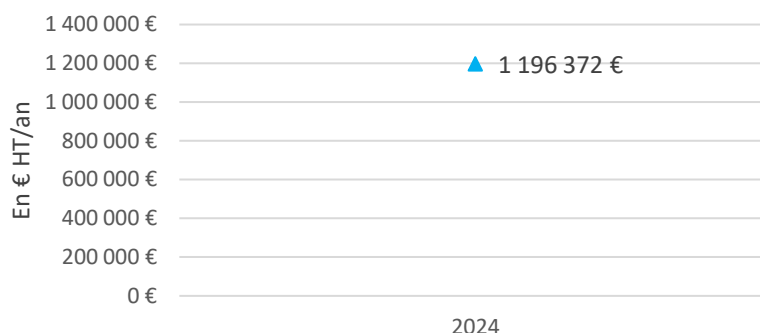

Indicateurs financiers	2024
Durée d'extinction de la dette de la collectivité	1,2 an
Capital restant dû	1 089 623 €
Taux d'impayés sur factures d'eau de l'année précédente	2,37 %
Montant des actions de solidarité	0,004 €/m³
Taux de réclamations global	0,06 ‰


La section d'exploitation affiche un résultat en légère baisse par rapport à 2023 et permet de dégager 777 607 € d'autofinancement. Le montant des travaux 2024 s'élève à 1 196 372 €. Le résultat global de l'exercice négatif de -319 137 € est accepté du fait de l'attente de l'encaissement de participation de tiers (AXIOPARC). La charge de la dette représente un capital restant dû de 1 089 623 € à fin 2024, avec une durée d'extinction de 1,2 années.

Pour plus d'informations sur les redevances, vous pouvez consulter la note d'information annuelle de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse sur <http://www.eau-rhin-meuse.fr>



VOTRE RÉSEAU D’EAU POTABLE

PRODUCTION - VENTES

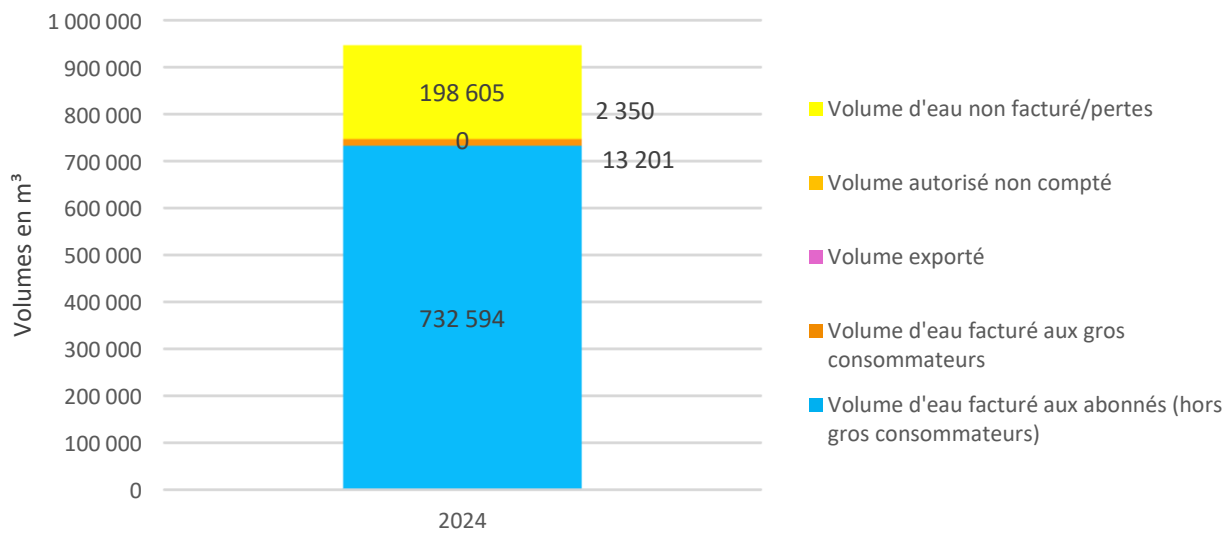


Une nouvelle fois, en 2024, les volumes de distribution et de vente sont en baisse de -4 % et -2 %.

INTERRUPTIONS DE SERVICE ET RUPTURES

Indicateurs de performance	2024
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini/service	2 j
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (*)	1,02‰
Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	100 %

Année	Indice linéaire de réparation (nb/km) (*)
2024	0,05
Année	Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j) (*)
2024	3,98

NOMBRE DE RUPTURES REPAREES

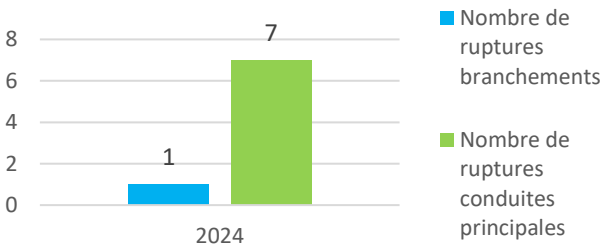

APPAREIL DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE


(poteaux et hydrants)

- 608 appareils
- 0 réparation sur les poteaux d'incendie
- 6 remplacements

PARC DE COMPTEURS

- 6 868 nombre total de compteurs
- 395 compteurs remplacés, soit 6 % du parc
- 77,7 % de compteurs radio-relevés

RENDEMENT DU RESEAU ET ILP(*) DES RESEAUX

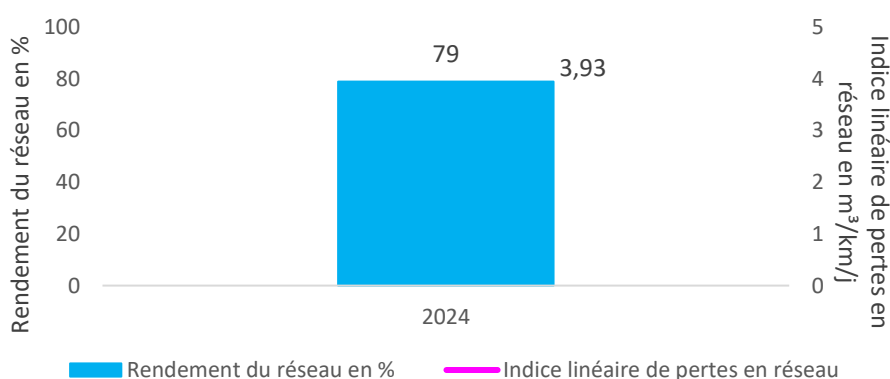

Rendement primaire du réseau (après neutralisation des imports, exports et volumes autorisés non comptés) : 78,8 %


Avec un rendement du réseau à 79 %, les performances du réseau sont satisfaisantes. Quelques points supplémentaires mériteront encore d'être obtenus en 2025.

LES INVESTISSEMENTS SUR VOS RÉSEAUX ET OUVRAGES

INTERVENTIONS PRINCIPALES SUR RESEAUX ET OUVRAGES

Un essai de pompage par paliers enchaînés a été réalisé au puits F1 de Soufflenheim le 31.07.2024 qui confirme que cet ouvrage est productif.

EVOLUTION DES TRAVAUX SUR RESEAUX

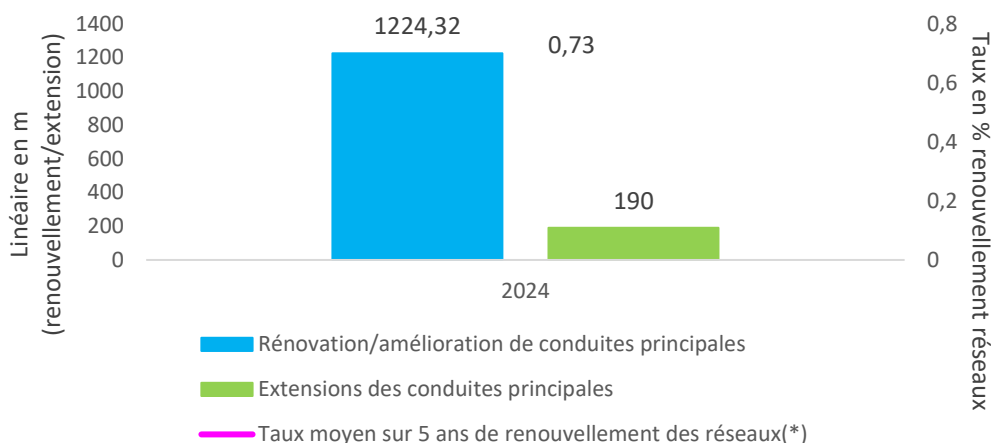

Dans le cadre du renouvellement des réseaux le SDEA a engagé en fin d'année 2023 les travaux de rénovation du réseau d'eau potable de la rue de Limoges à Drusenheim, ces travaux se sont achevés en début d'année 2024. Ces travaux ont consisté à remplacer l'ancienne conduite d'eau potable par une nouvelle conduite en Fonte Ductile DN 200 mm sur un linéaire de 349 mètres. L'ensemble des branchements d'eau potable ont également été rénovés dans l'emprise du chantier.

Préalablement aux travaux de déraccordement des eaux pluviales de voirie prévus dans les rues de l'Alliance, de la Paix et du Stade, ainsi qu'aux travaux de réaménagement de la voirie prévus rue de la Paix, le SDEA Alsace-Moselle a procédé au renouvellement du réseau d'eau potable et à la reprise des branchements particuliers.

Les travaux d'eau potable ont consisté à :

- La pose d'une canalisation DN 150 mm en fonte ductile sur 320 ml sur la rue du Stade, ainsi qu'au renouvellement d'une vingtaine de branchement particuliers ;
- La pose d'une canalisation DN 100 mm en fonte ductile sur 285 ml sur la rue de l'Alliance, ainsi qu'au renouvellement d'une vingtaine de branchement particuliers ;
- La pose d'une canalisation DN 100 mm en fonte ductile sur 270 ml sur la rue de la Paix, ainsi qu'au renouvellement d'une vingtaine de branchement particuliers ;
- Remplacement des poteaux accessoire DN 80 mm par des poteaux incendie DN100 mm équipés de 3 sorties ;
- Les branchements particuliers rénovés ont été équipés de regards en limite de propriétés.

2023 DEBUT DES TRAVAUX – FIN DES TRAVAUX EN 2024 - TRAVAUX EAU POTABLE – DRUSENHEIM– RUE DE LIMOGES – RENOVATION DU RESEAU D’EAU POTABLE



Pose de la nouvelle conduite principale dans la Rue de Limoges



Réalisation de l'essai pression

Raccordement de la nouvelle conduite
côté chemin de fer



2024 - TRAVAUX EAU POTABLE – SESSENHEIM – RUE DE LA PAIX / STADE ET ALLIANCE – RENOVATION DU RESEAU D'EAU POTABLE



Pose de la nouvelle conduite principale dans la Rue de l'Alliance



Rénovation des branchements d'eau potable et mise en place d'un regard de comptage



Raccordement de la nouvelle conduite d'eau potable au croisement de la Rue du Stade et de la Rue de La Paix

VOTRE ACTUALITÉ

ZOOM SUR TRAVAUX EFFECTUES ET A VENIR

En 2024, une sectorisation télégérée a été mise en place. Elle permettra de renforcer les outils de lutte contre les pertes sur les réseaux. Le bureau d'études Archimed Environnement poursuit la démarche d'obtention de l'autorisation d'exploiter les nouveaux puits de Dalhunden : l'étude de vulnérabilité a été transmise à l'ARS dans le cadre de l'établissement des périmètres de protection et l'impact du pompage sur la zone humide environnante a été quantifié. La définition des mesures compensatoires est en cours.

Dans le cadre du renouvellement de ses réseaux, le SDEA a procédé en début d'année 2025, à la rénovation du réseau d'eau potable de la rue de Schirrhein à Drusenheim. Cette opération a consisté à rénover le réseau en fonte grise en diamètre 80 mm entre la rue de Rohrwiler et la rue des Prairies, et en fonte grise en diamètre 60 mm entre la rue des Prairies et l'impasse des Semailles. La nouvelle conduite qui a été posée est en fonte ductile DN 100 mm sur un linéaire de 447 mètres, l'ensemble des branchements particuliers a été rénové lors de ce chantier.

Également dans le cadre du renouvellement de ses réseaux, et en coordination avec des projets de voirie, le SDEA va procéder à la rénovation d'une partie de la conduite d'eau potable située rue de la Paix à Sessenheim et à la rénovation d'une partie de la conduite d'eau potable de la rue de Sessenheim à Soufflenheim.


2025 - TRAVAUX EAU POTABLE – DRUSENHEIM– RUE DE SCHIRRHEIN – RENOVATION DU RESEAU D’EAU POTABLE


Pose de la nouvelle conduite principale d’eau potable dans la rue de Schirrhein à Drusenheim




Rénovation des branchements particuliers

2025 - TRAVAUX EAU POTABLE – SESSENHEIM – RUE DE LA PAIX – RENOVATION DU RESEAU D'EAU POTABLE

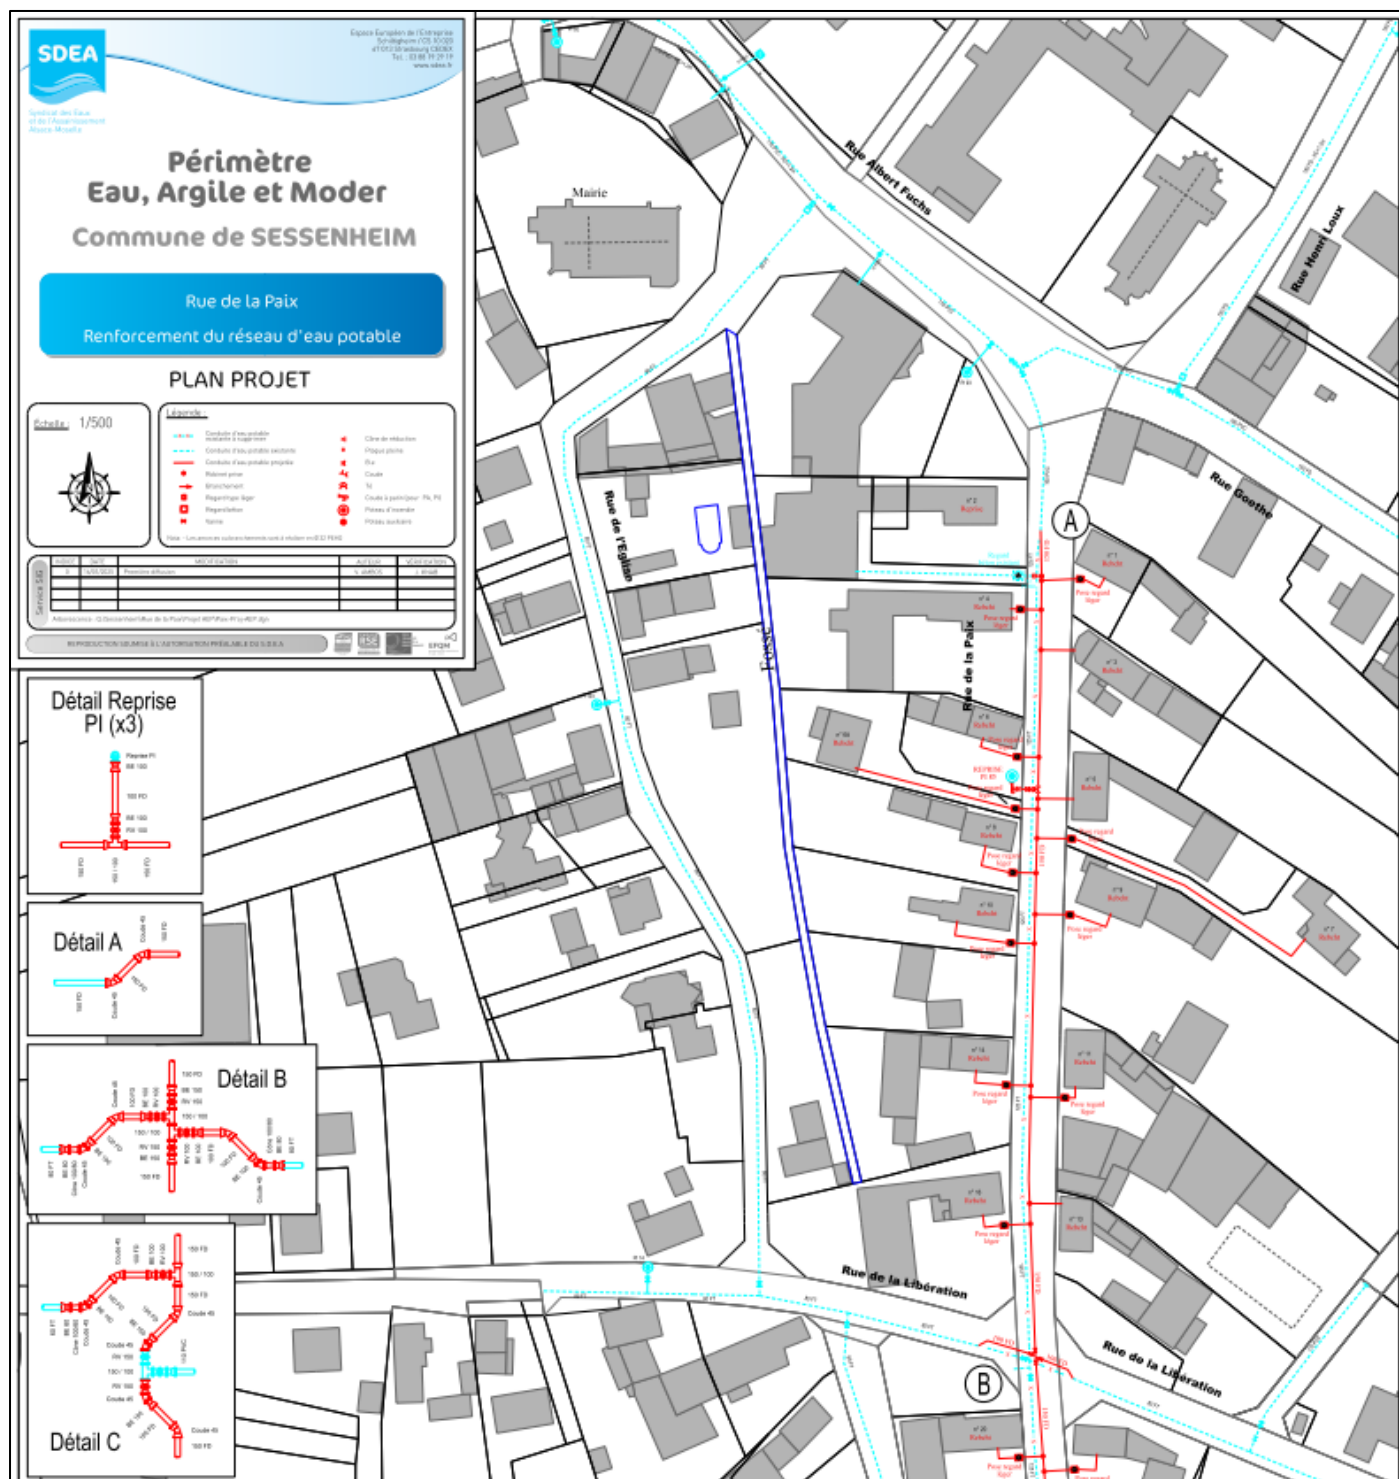

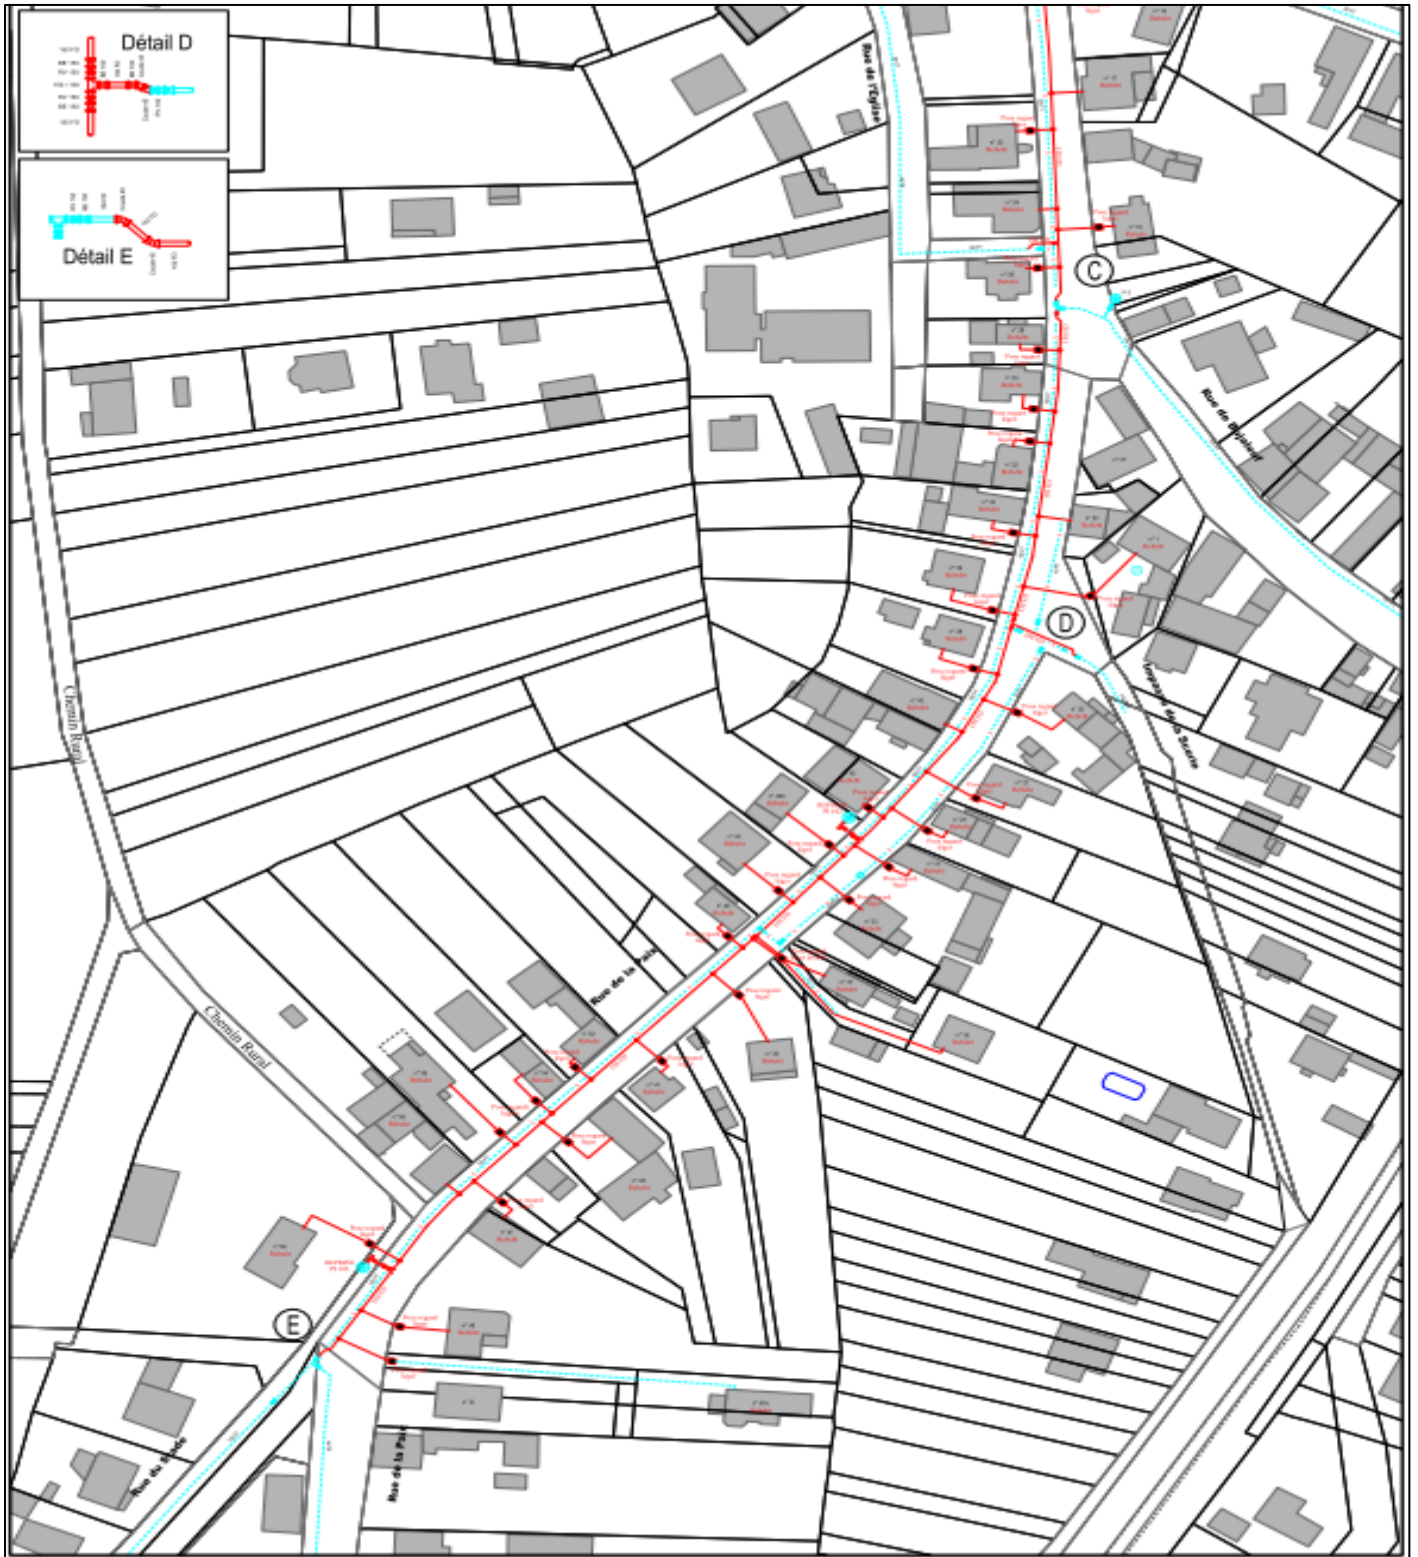

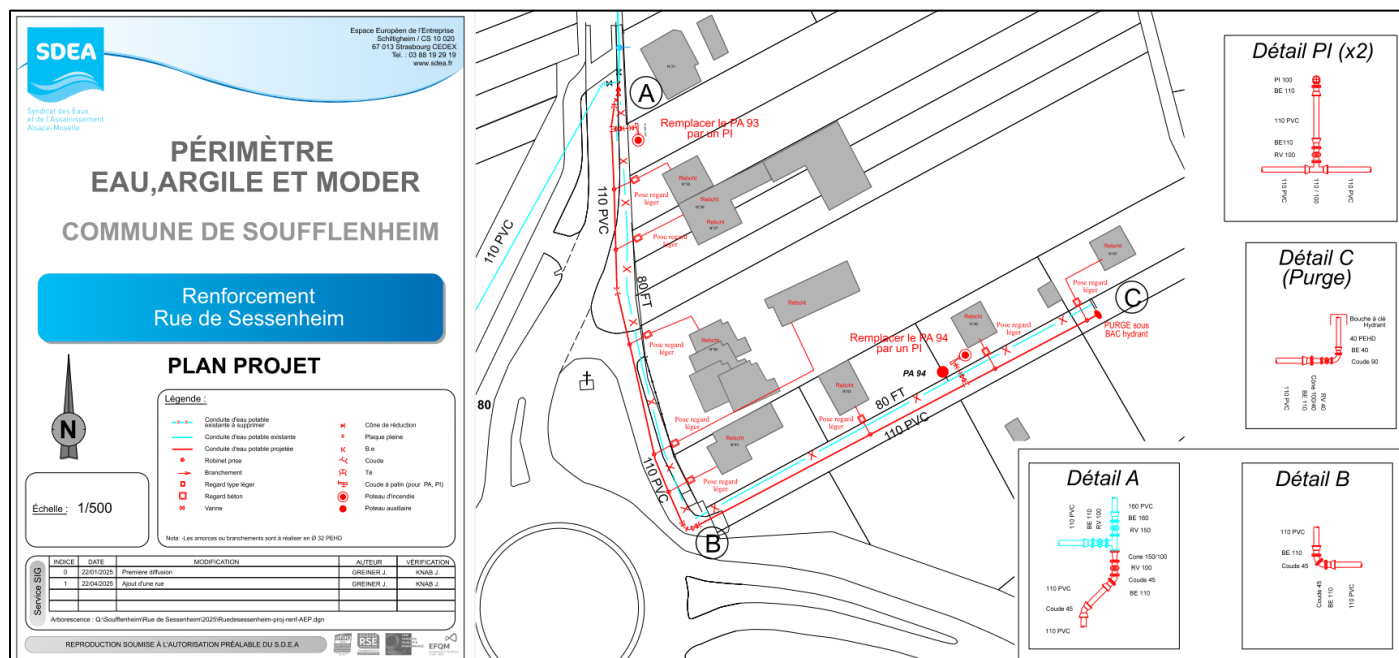2025 - TRAVAUX EAU POTABLE – SOUFFLENHEIM – RUE DE SESSENHEIM – RENOVATION DU RESEAU D'EAU POTABLE

La politique SDEA pour un accès social à l'eau

Le SDEA accompagne ses usagers vers une meilleure maîtrise de leur budget eau grâce à sa politique sociale. Un correspondant solidarité oriente les usagers en difficulté vers les aides existantes, en partenariat avec la Collectivité Européenne d'Alsace. Tout ménage aux revenus modestes (allocataires CAF, bénéficiaires des minimas sociaux, allocataires RSA ayant des difficultés à payer ses factures d'eau...) peut bénéficier d'une aide personnalisée et adaptée à sa situation, à travers un dispositif de proximité articulé autour des UTAMS (Unités d'Actions Médico-sociale) en territoires, et des élus locaux.

En se basant sur les préconisations émises par l'UTAMS de secteur, les élus de proximité décident de l'orientation du dossier vers un échelonnement des dettes, ou l'annulation partielle ou totale, à titre social, des créances.

Une mobilisation exceptionnelle du SDEA face aux inondations en Alsace du Nord

Le 17 mai 2024, des épisodes pluvieux soutenus se sont succédés avec des cumuls de hauteur de pluie très importants dans le nord du Bas-Rhin et en particulier à Soufflenheim (de l'ordre de 110 mm sur la seule journée). L'occurrence de cette pluie est caractéristique d'une pluie centennale.

Les équipes du SDEA se sont mobilisées à la fois sur les problématiques d'inondation, d'assainissement et d'eau potable. Certains débordements sur la voirie ont été constatés et les équipes du SDEA sont intervenues pour répondre aux sollicitations des usagers et mettre en place des moyens exceptionnels de délestage des réseaux. Ce sont plus de 50 personnes qui se sont relayées jour et nuit dans des conditions dégradées pour mettre en avant toute la palette de savoir-faire du SDEA au service des citoyens.



L'ENGEES, FEP et le SDEA s'allient pour former et recruter

En présence de Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, Président du SDEA, Christophe LIME, Président de FEP, et Jean-Marc WILLER, Directeur de l'ENGEES ont concrétisé en mai 2024 un partenariat par la signature officielle d'une convention qui permettra d'engager une palette d'actions en commun, notamment :

- Valoriser les métiers de la Gestion Publique de l'Eau auprès des étudiants de l'ENGEES pour attirer et former de nouveaux talents,
- Collaborer sur des projets de recherche et de développement de l'innovation pour des réponses ambitieuses aux défis de la transition écologique du 21ème siècle.



Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Chaque jour, suivez toute l'actualité du SDEA et découvrez de nombreuses informations pratiques ou insolites relatives à l'univers de l'Eau → sdea.fr





Une nouvelle approche intégrée du cycle de l'eau à Herbsheim-Benfeld

Le 22 mars dernier, journée mondiale de l'eau, était inaugurée, en présence de nombreux élus et de Jean LAUNAY, Président du Comité national de l'eau, la station d'épuration d'Herbsheim, ouvrage de nouvelle génération et d'un genre inédit en France.

La réalisation de cet ouvrage s'inscrit aussi dans la mise en œuvre conjointe, entre la CC du Canton d'Erstein et le SDEA, d'un plan climat autour d'un programme d'actions et d'une stratégie au long cours de réduction des besoins énergétiques du territoire, d'accroissement de la part d'énergies renouvelables et plus largement de renforcement des réponses concrètes aux risques climatiques et de pollutions.

La conception de cet ouvrage, d'une capacité de 27 000 équivalents-habitants, intègre la production d'une énergie verte locale par l'intermédiaire d'un méthaniseur alimenté par les boues d'épuration, les graisses et un substrat innovant, la Silphie, permettant d'assurer parallèlement la protection de la ressource en eau : une approche totalement intégrée du cycle de l'eau qui constitue une première en France.



Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Chaque jour, suivez toute l'actualité du SDEA et découvrez de nombreuses informations pratiques ou insolites relatives à l'univers de l'Eau → sdea.fr



GLOSSAIRE

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

- > **EP** : Eau Potable
- > **ARS** : Agence Régionale de Santé
- > **AERM** : Agence de l'Eau Rhin-Meuse
- > **PI** : Périmètre Intégré
- > **PPI** : Périmètre Partiellement Intégré
- > **UDI** : Unité de distribution


INDICATEURS DE PERFORMANCE - source : <http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs>

- > **Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable** : Cet indicateur évalue sur une échelle de 0 à 100, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des branchements et l'existence d'une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'eau potable - Formule de calcul : Voir la fiche descriptive complète dans <http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p103.2a>
- > **Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau** : Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour protéger les points de captage - Formule de calcul : Moyenne pondérée de l'Indice d'avancement de la protection de chaque ressource par le volume produit par la ressource
- > **Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées** : Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures d'eau imprévisibles pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas été prévenus au moins 24h à l'avance, rapporté à 1000 abonnés - Formule de calcul : Nombre d'interruptions de service non programmées / Nombre d'abonnés x 1000
- > **Indice linéaire de réparation** : L'indice linéaire de réparations évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), les réparations effectuées sur les réseaux – Formule de calcul : Nombre de ruptures sur conduites principales / linéaire de l'inventaire des collectivités (uniquement canalisations).
- > **Indice linéaire de pertes** : Moyenne journalière des pertes rapportée à l'inventaire total des réseaux du périmètre.

ANNEXE

SYNTHÈSE DES ACHATS ET VENTES D'EAU

> Synthèse de l'ensemble des volumes qui permet de calculer les indicateurs de rendement réseau, les indices linéaires de pertes et de volumes non comptés présentés dans la partie performance du réseau.

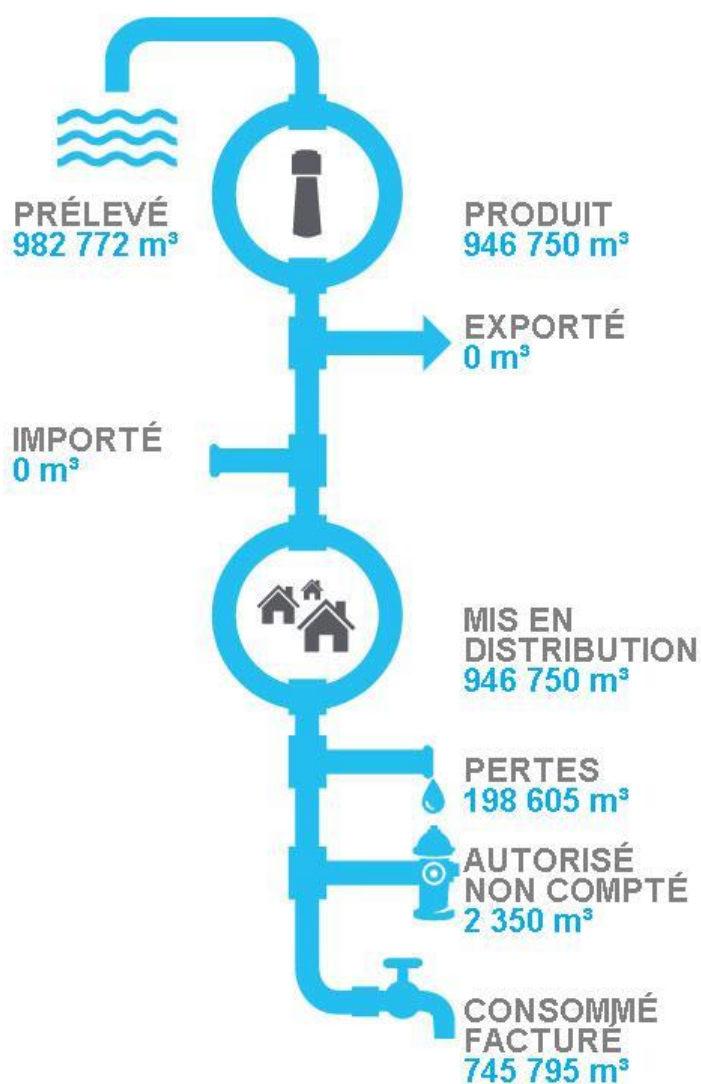



Liste des indicateurs et résultats

Indicateurs descriptifs des services		
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	17 585
D102.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ (valeur au 01/01/2024)	2,31 € TTC
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini par le service	2 j
Indicateurs de performance		
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie OU pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j :	100 %
	Nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques effectués dans l'année	51
	Nombre de prélèvements non conformes parmi ceux-ci	0
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques OU pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j :	86,5 %
	Nombre de prélèvements aux fins d'analyses physico-chimiques effectués dans l'année	52
	Nombre de prélèvements non conformes parmi ceux-ci	7
P103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	100
P104.3	Rendement du réseau de distribution	79 %
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /km/j)	3,98 m ³ /km/j
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	3,93 m ³ /km/j
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,73 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	95,8 %
P109.0	Montant des actions de solidarité	0,004 €/m ³
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	1,02 ‰
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	100 %
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	1,2 an
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (*)	2,37 %
P155.1	Taux de réclamations	0,06 ‰

* ce taux est issu des recettes concernant l'année 2023, y compris émises en 2024, non encore entièrement perçues (même partiellement, suite à échelonnement ou mesures sociales par exemple) au 31/12/2024

RUPTURES 2024

[illegible]



ZONE DE DISTRIBUTION : SDEA - SECTEUR DE DALHUNDEN

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

A : Eau de bonne qualité

B : Eau de qualité convenable

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par un captage. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement d'élimination du fer et de désinfection par chloration.

Votre réseau alimente de façon permanente 1221 personnes sur 1 commune (DALHUNDEN). Le responsable des installations est : « SDEA ALSACE MOSELLE ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « SDEA ALSACE MOSELLE » qui assure l'exploitation du réseau.

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE

A

Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

Nombre de prélèvements : **10**
Conformité : **100 %**
Valeur maxi : **0 n/100 ml**

NITRATES

A

Très bonne qualité

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : **2**
Valeur moyenne : **3,3 mg/L**
Valeur maxi : **3,6 mg/L**

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS

A

Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : **1**
Conformité : **100 %**
Nombre de substances recherchées : **189**
Valeur maxi : **0 microgramme/L**

FLUOR

A

Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : **1**
Valeur moyenne : **0,12 mg/L**
Valeur maxi : **0,12 mg/L**

Quelques conseils

ABSENCE



Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

ENTRETIEN



Pour les usages courants, l'eau du robinet ne nécessite pas de traitement complémentaire. Si vous possédez un système de traitement de l'eau, entretenez-le régulièrement.

RÉSEAU PRIVÉ



Pour éviter tout risque de contamination, il ne doit jamais y avoir de connexion entre les canalisations d'eau d'un puits ou d'un récupérateur d'eau pluviale et celles du réseau public.

SÉCHERESSE



En période de sécheresse, limitez autant que possible votre utilisation de l'eau du robinet pour les usages autres qu'alimentaires et d'hygiène corporelle.

Pour aller plus loin



Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 22/03/2025

UDI 067001335

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ

Eau peu calcaire

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : **2**
Valeur moyenne : **18,4 °f**
Valeur maxi : **18,4 °f**

SODIUM

Nombre de prélèvements : **1**
Valeur moyenne : **15 mg/L**
Valeur maxi : **15 mg/L**

CHLORURES

Composés naturels des eaux, très répandus dans la nature. Ils sont peu toxiques mais peuvent à des doses élevées nuire au goût de l'eau et favoriser la corrosion des canalisations. Le maximum réglementaire est 250 mg/L.

Nombre de prélèvements : **2**
Valeur moyenne : **18 mg/L**
Valeur maxi : **19 mg/L**



ZONE DE DISTRIBUTION : SDEA - SECTEUR SOUFFLENHEIM-NORD

Conclusion sanitaire

Indicateur global de qualité

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

A

A : Eau de bonne qualité

B : Eau de qualité convenable

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par 2 captages. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement d'élimination du fer, du manganèse, de neutralisation et de désinfection par chloration.

Votre réseau alimente de façon permanente 7822 personnes sur 3 communes (SCHIRRHEIN, SCHIRRHOFEN, SOUFFLENHEIM). Le responsable des installations est : « SDEA ALSACE MOSELLE ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « SDEA ALSACE MOSELLE » qui assure l'exploitation du réseau.

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE

A

Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

Nombre de prélèvements : **20**
Conformité : **100 %**
Valeur maxi : **0 n/100 ml**

NITRATES

A

Très bonne qualité

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : **5**
Valeur moyenne : **0,785 mg/L**
Valeur maxi : **0,8 mg/L**

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS

A

Bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : **2**
Conformité : **100 %**
Nombre de substances recherchées : **189**
Valeur maxi : **0,027 microgramme/L**

FLUOR

A

Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : **2**
Valeur moyenne : **0,04 mg/L**
Valeur maxi : **0,04 mg/L**

Quelques conseils

ABSENCE



Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

ENTRETIEN



Pour les usages courants, l'eau du robinet ne nécessite pas de traitement complémentaire. Si vous possédez un système de traitement de l'eau, entretenez-le régulièrement.

RÉSEAU PRIVÉ



Pour éviter tout risque de contamination, il ne doit jamais y avoir de connexion entre les canalisations d'eau d'un puits ou d'un récupérateur d'eau pluviale et celles du réseau public.

SÉCHERESSE



En période de sécheresse, limitez autant que possible votre utilisation de l'eau du robinet pour les usages autres qu'alimentaires et d'hygiène corporelle.

Pour aller plus loin



Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 27/03/2025

UDI 067001872

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ

Eau peu calcaire

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : **5**
Valeur moyenne : **13,1 °f**
Valeur maxi : **14,8 °f**

SODIUM

Nombre de prélèvements : **2**
Valeur moyenne : **29,6 mg/L**
Valeur maxi : **34 mg/L**

CHLORURES

Composés naturels des eaux, très répandus dans la nature. Ils sont peu toxiques mais peuvent à des doses élevées nuire au goût de l'eau et favoriser la corrosion des canalisations. Le maximum réglementaire est 250 mg/L.

Nombre de prélèvements : **5**
Valeur moyenne : **73,3 mg/L**
Valeur maxi : **91 mg/L**



ZONE DE DISTRIBUTION : SDEA - SECTEUR SOUFFLENHEIM-SUD

Conclusion sanitaire

2024

L'eau distribuée présente des concentrations en pesticides dépassant la limite de qualité, mais inférieures aux valeurs définies pour limiter les usages. Des actions destinées à améliorer sa qualité sont en cours (ou sont à mener). L'exploitant du réseau dispose d'une dérogation préfectorale pour la distribution de l'eau.

Indicateur global de qualité

C

A : Eau de bonne qualité
B : Eau de qualité convenable
C : Eau de qualité insuffisante
D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : C

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par un captage. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement d'élimination du fer, du manganèse, de neutralisation et de désinfection par chloration.

Votre réseau alimente de façon permanente 8357 personnes sur 3 communes (DRUSENHEIM, SESENHEIM, STATTMATTEN). Le responsable des installations est : « SDEA ALSACE MOSELLE ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « SDEA ALSACE MOSELLE » qui assure l'exploitation du réseau.

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE

A Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

Nombre de prélèvements : **21**
Conformité : **100 %**
Valeur maxi : **0 n/100 ml**

NITRATES

A Très bonne qualité

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : **10**
Valeur moyenne : **1,17 mg/L**
Valeur maxi : **2,7 mg/L**

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS

C Dépassements réguliers de la limite réglementaire

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : **16**
Conformité : **56 %**
Nombre de substances recherchées : **189**
Valeur maxi : **0,178 microgramme/L (chloridazone desphényl)**
Substance(s) non conforme(s) : **chloridazone desphényl**

FLUOR

A Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : **4**
Valeur moyenne : **0,0835 mg/L**
Valeur maxi : **0,09 mg/L**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ

Eau très dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : **10**
Valeur moyenne : **35,7 °f**
Valeur maxi : **40,1 °f**

SODIUM

Nombre de prélèvements : **4**
Valeur moyenne : **17,4 mg/L**
Valeur maxi : **34 mg/L**

CHLORURES

Composés naturels des eaux, très répandus dans la nature. Ils sont peu toxiques mais peuvent à des doses élevées nuire au goût de l'eau et favoriser la corrosion des canalisations. Le maximum réglementaire est 250 mg/L.

Nombre de prélèvements : **10**
Valeur moyenne : **30,4 mg/L**
Valeur maxi : **91 mg/L**

Quelques conseils

ABSENCE



Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

ENTRETIEN



Pour les usages courants, l'eau du robinet ne nécessite pas de traitement complémentaire. Si vous possédez un système de traitement de l'eau, entretenez-le régulièrement.

RÉSEAU PRIVÉ



Pour éviter tout risque de contamination, il ne doit jamais y avoir de connexion entre les canalisations d'eau d'un puits ou d'un récupérateur d'eau pluviale et celles du réseau public.

SÉCHERESSE



En période de sécheresse, limitez autant que possible votre utilisation de l'eau du robinet pour les usages autres qu'alimentaires et d'hygiène corporelle.

Pour aller plus loin



Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 27/03/2025

UDI 067001873

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.